

Notas:


- 01 - A sinalização deverá ser luminosa e alimentada por acumuladores que deverão funcionar automaticamente quando em falta de energia convencional durante 01 hora pelo menos.
- 02 - As letras e setas de sinalização devem ter cor vermelha sobre fundo branco em placas de acrílico ou material similar, as dimensões mínimas de 25x16cm e letras com traço de 1cm em moldura de 4x5cm.
- 03 - A iluminação de sinalização deve assinalar todas as mudanças de direção, obstáculos, saídas, escadas, etc.
- 04 - A distância em linha reta entre dois pontos de iluminação de sinalização não pode ser maior que quinze metros, se dois pontos consecutivos estiverem com uma distância superior a quinze metros, será necessário interligar um ponto adicional.
- 05 - O fluxo luminoso do ponto de luz, exclusivamente de iluminação de sinalização, deve ser, no mínimo igual a 30 lumens.
- 06 - A iluminação da sinalização deve ser contínua durante o tempo de funcionamento do sistema, quando da interrupção da iluminação normal.
- 07 - O material empregado para a sinalização e sua fixação deve ser tal que não possa ser facilmente danificado.
- 08 - Os aparelhos auto-luminoscentes não devem emitir qualquer radiação ionizante.
- 09 - É recomendado o uso de faixas refletivas ou "olho de gato" ao nível do piso ou rodapé dos corredores e nas escadas.

Notas:

- 01 - A sinalização deverá ser luminosa e alimentada por acumuladores que deverão funcionar automaticamente quando em falta de energia convencional durante 01 hora pelo menos.
- 02 - As letras e setas de sinalização devem ter cor vermelha sobre fundo branco em placas de acrílico ou material similar, as dimensões mínimas de 25x16cm e letras com traço de 1cm em moldura de 4x5cm.
- 03 - A iluminação de sinalização deve assinalar todas as mudanças de direção, obstáculos, saídas, escadas, etc.
- 04 - A distância em linha reta entre dois pontos de iluminação de sinalização não pode ser maior que quinze metros, se dois pontos consecutivos estiverem com uma distância superior a quinze metros, será necessário interligar um ponto adicional.
- 05 - O fluxo luminoso do ponto de luz, exclusivamente de iluminação de sinalização, deve ser, no mínimo igual a 30 lumens.
- 06 - A iluminação da sinalização deve ser contínua durante o tempo de funcionamento do sistema, quando da interrupção da iluminação normal.
- 07 - O material empregado para a sinalização e sua fixação deve ser tal que não possa ser facilmente danificado.
- 08 - Os aparelhos auto-luminoscentes não devem emitir qualquer radiação ionizante.
- 09 - É recomendado o uso de faixas refletivas ou "olho de gato" ao nível do piso ou rodapé dos corredores e nas escadas.

DETALHE PLACAS DE EMERGÊNCIA


Escala 1:25

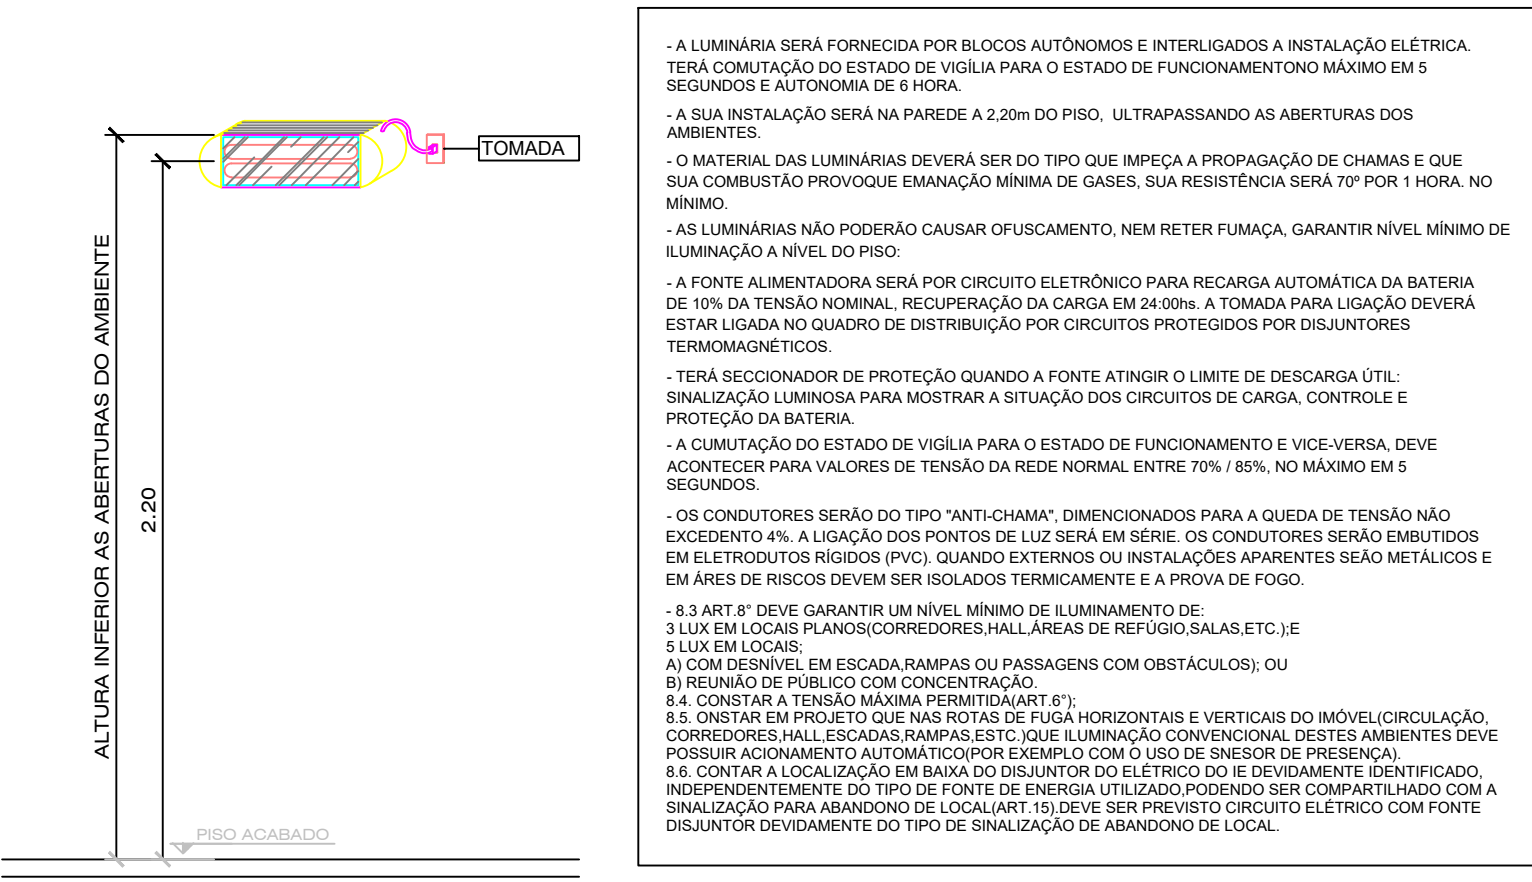


DET. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 30 LED
ESCALA: Sem Escala

DETALHE PLACAS DE EMERGÊNCIA

Escala 1:25





DETALHE TUBULAÇÃO ENTERRADA
Escala 1:25




DETALHE VENTILAÇÃO PERMANENTE E TERMINAL PARA LIGAÇÃO DO FOGÃO
Sem Escala

DETALHE DE INSTALAÇÃO: BICO ALIMENTADOR


Escala 1:50

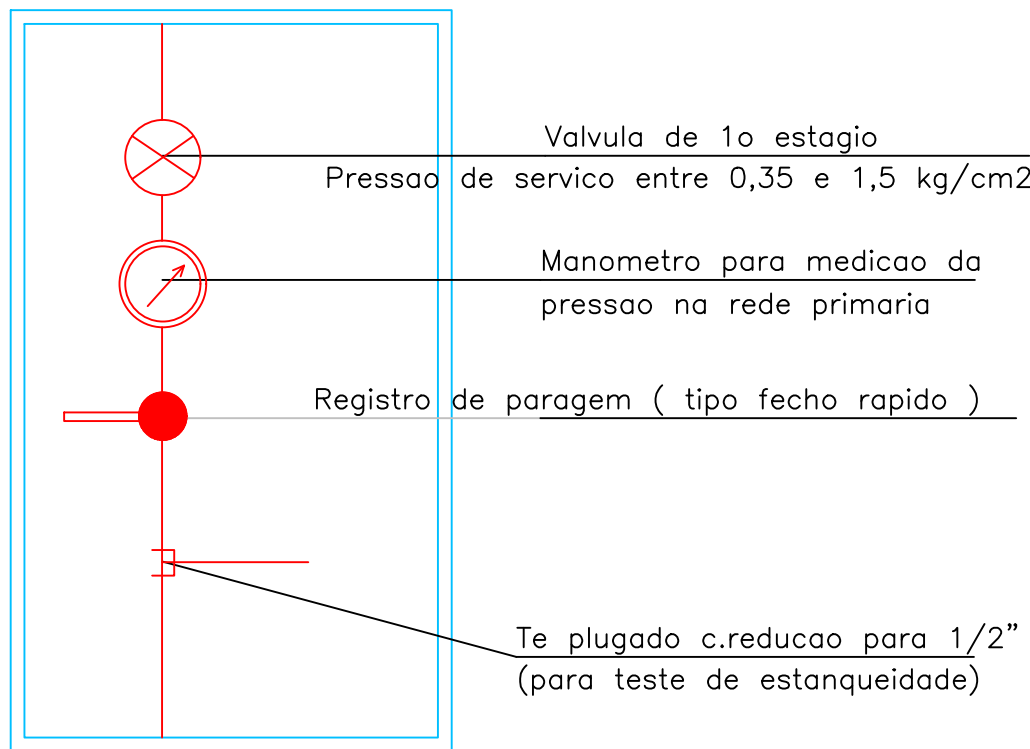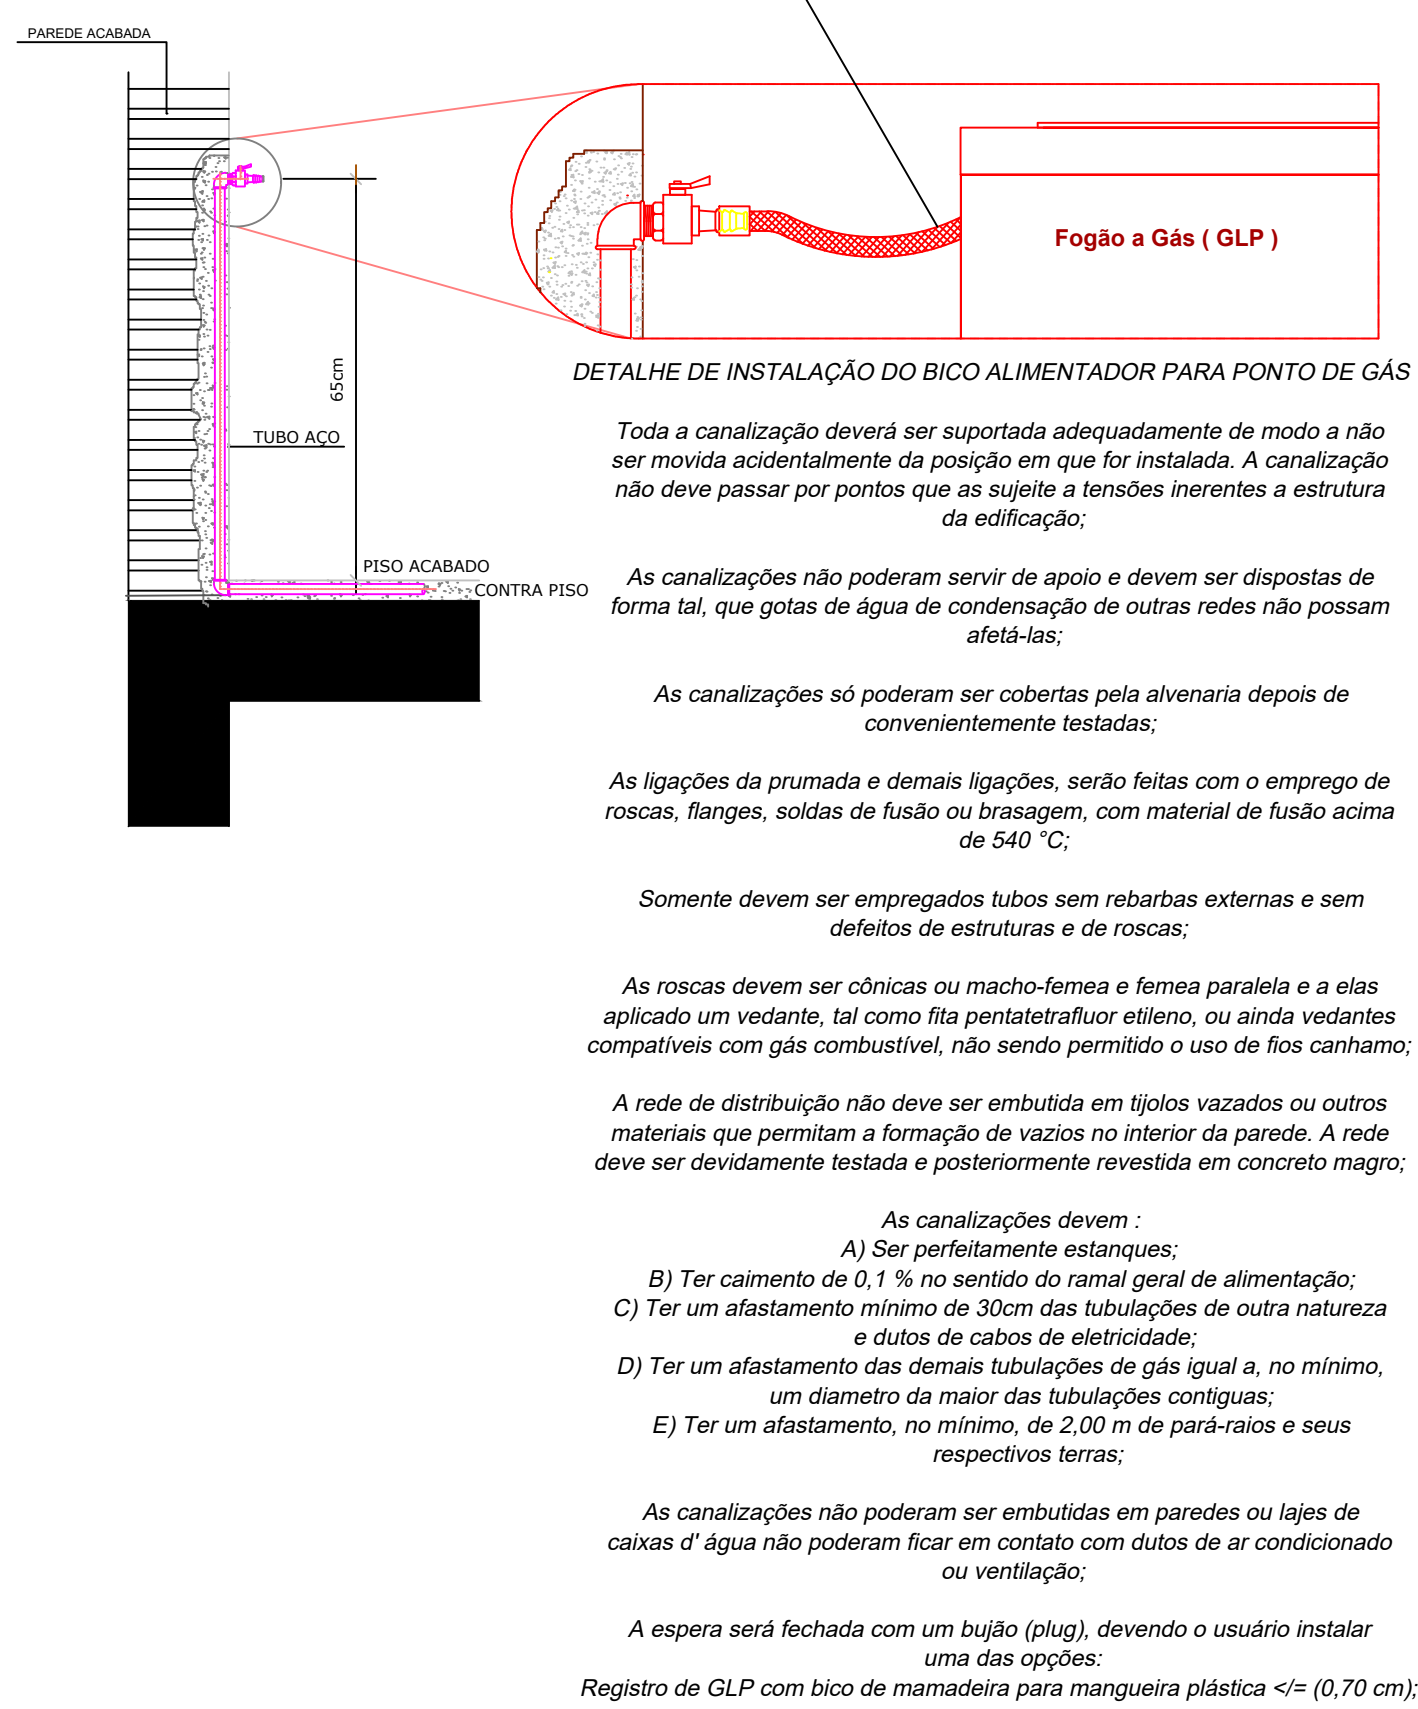

DETALHE DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO ABRIGO DO CONJUNTO CONTROLE E MANOBRAS



DETALHE ABRIGO P/ MEDIDOR

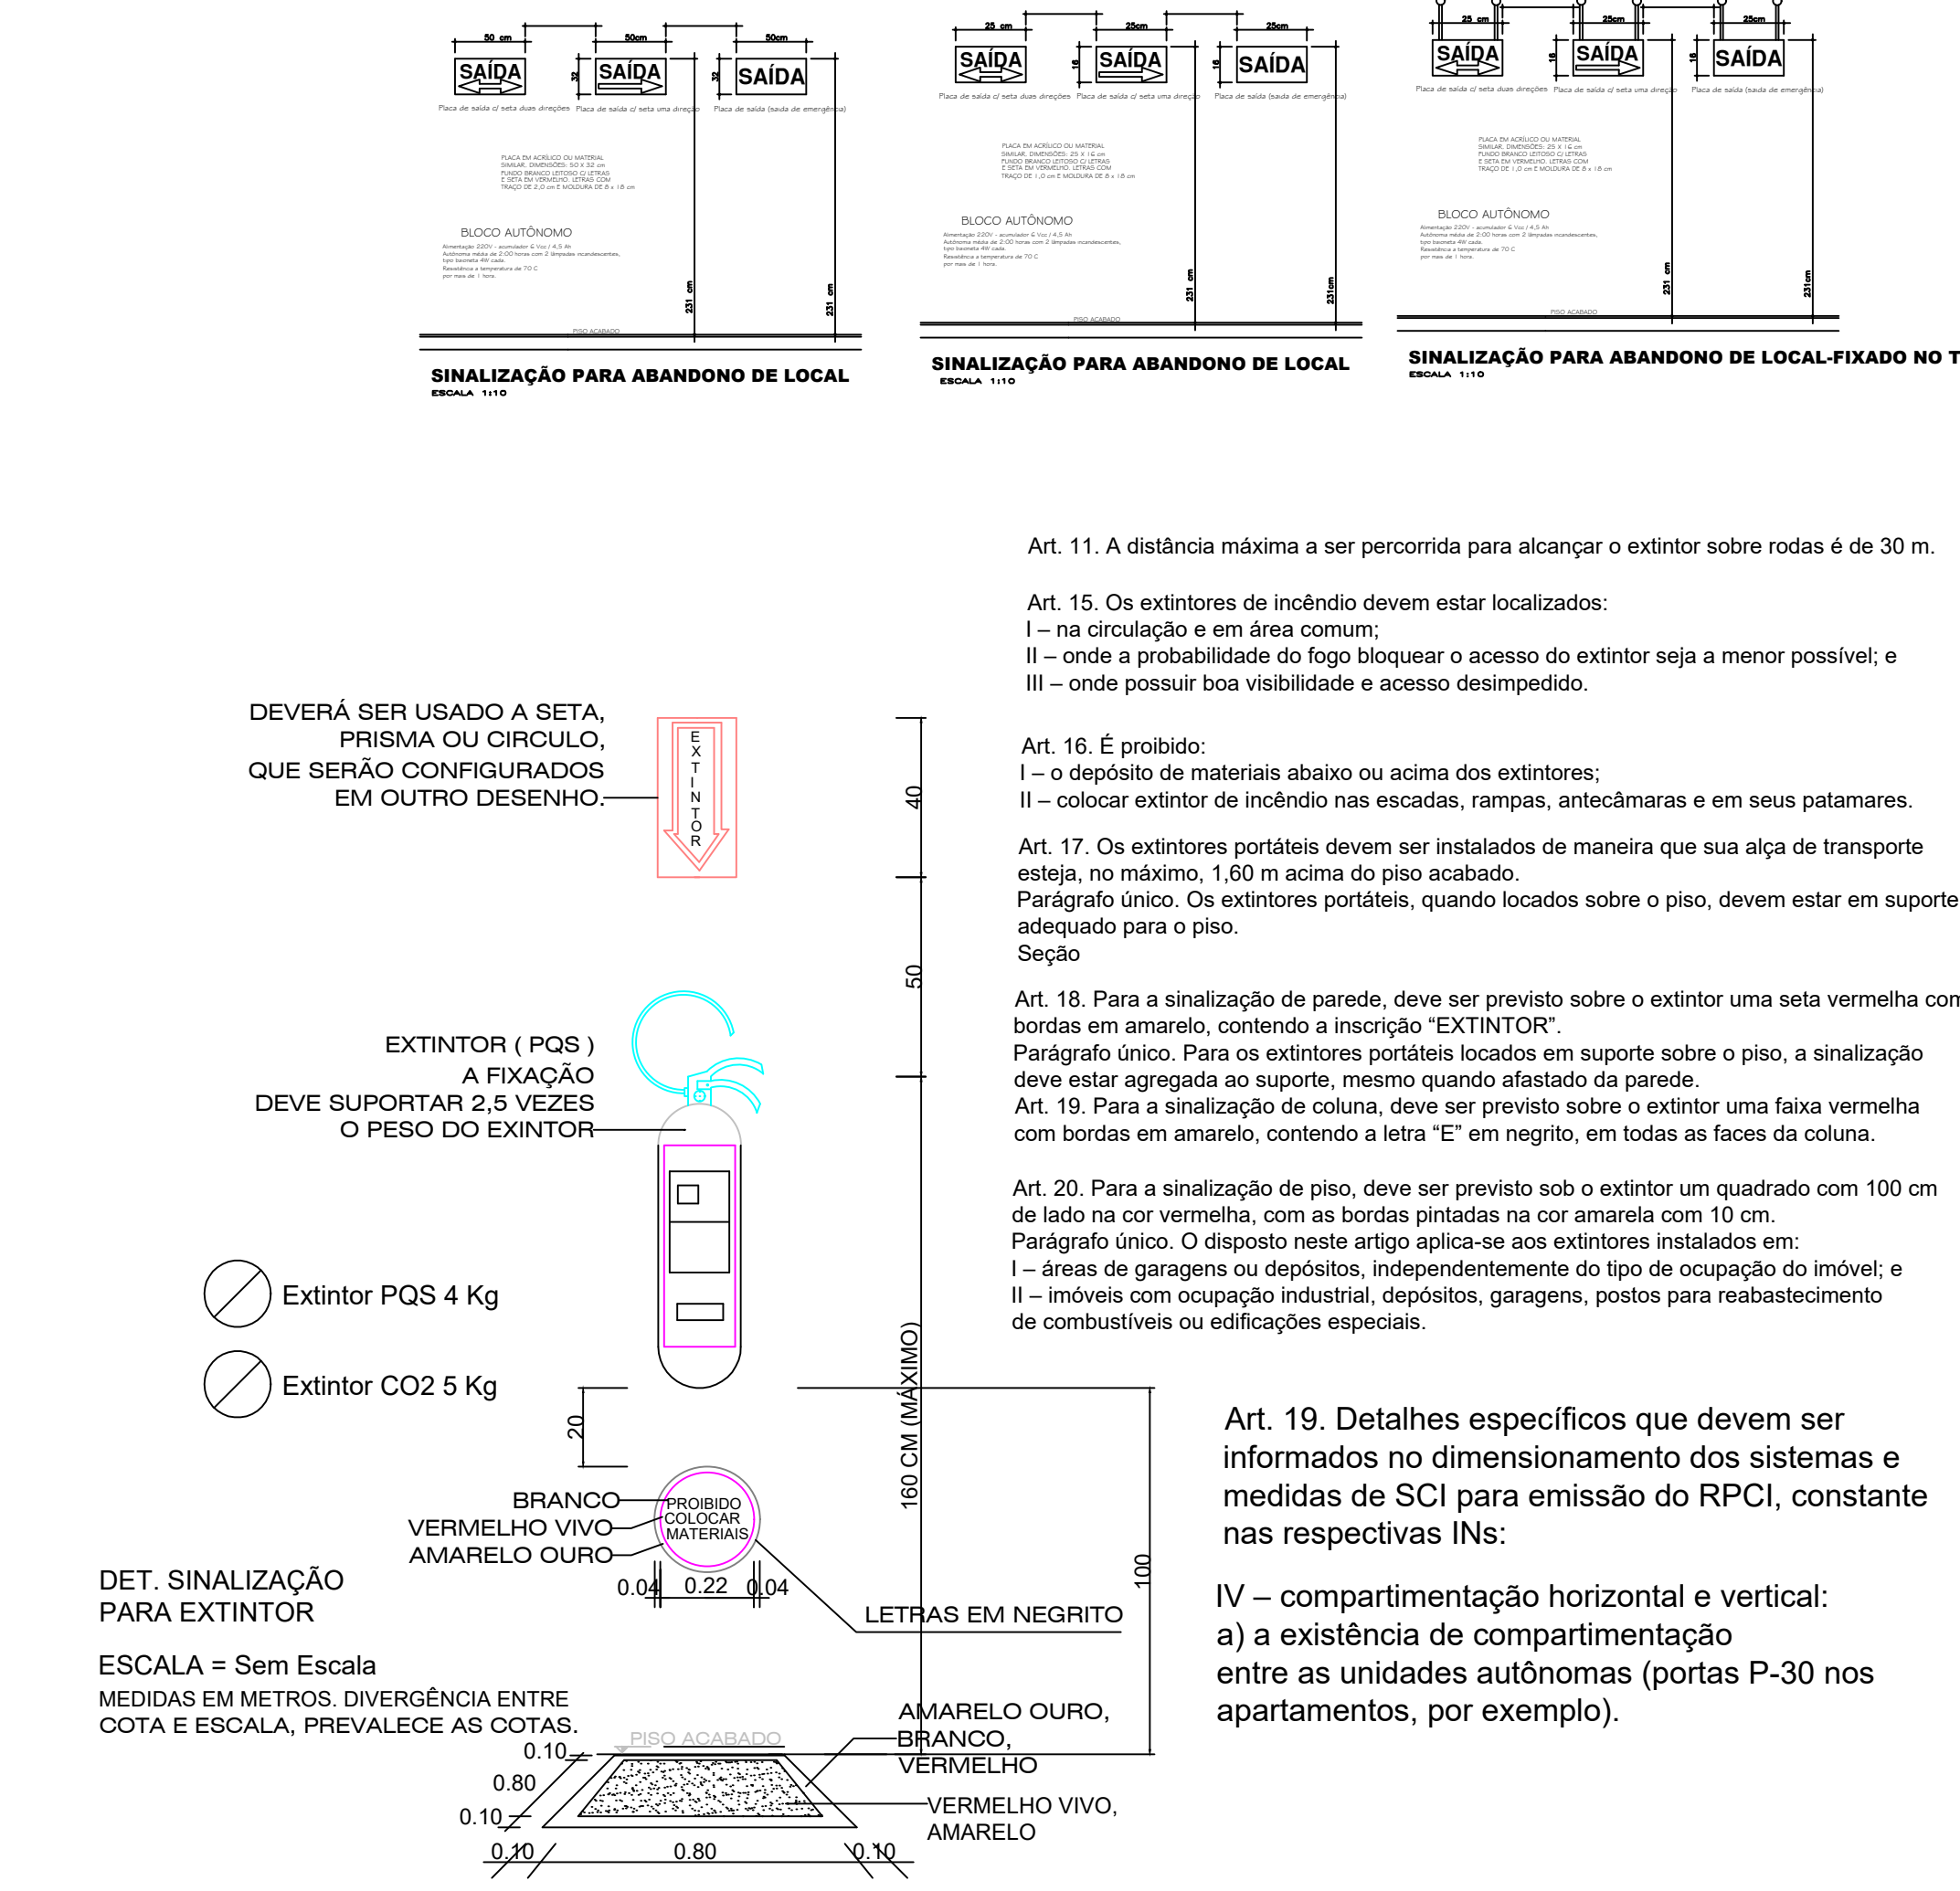

Art. 11. A distância máxima a ser percorrida para alcançar o extintor sobre rodas é de 30 m.

Art. 15. Os extintores de incêndio devem estar localizados:
I - na circulação e em área comum;
II - onde a probabilidade do fogo bloquear o acesso do extintor seja a menor possível; e
III - onde possuir boa visibilidade e acesso desimpedido.

Art. 16. É proibido:
I - o depósito de materiais abaixo ou acima dos extintores;
II - colocar extintor de incêndio nas escadas, rampas, antecâmaras e em seus patamares.

Art. 17. Os extintores portáteis devem ser instalados de maneira que sua alça de transporte esteja, no máximo, 1,60 m acima do piso acabado.

Art. 18. Para a sinalização de parede, deve ser previsto sobre o extintor uma seta vermelha com bordas em amarelo, contendo a inscrição "EXTINTOR".

Art. 19. Para a sinalização de piso, deve ser previsto sobre o extintor um quadrado com 100 cm de lado na cor vermelha, com as bordas pintadas na cor amarela com 10 cm.

Art. 20. Para a sinalização de parede, deve ser previsto sobre o extintor um quadrado com 100 cm de lado na cor vermelha, com as bordas pintadas na cor amarela com 10 cm.

Art. 21. Para a sinalização de piso, deve ser previsto sobre o extintor um quadrado com 100 cm de lado na cor vermelha, com as bordas pintadas na cor amarela com 10 cm.

Art. 22. Para a sinalização de parede, deve ser previsto sobre o extintor um quadrado com 100 cm de lado na cor vermelha, com as bordas pintadas na cor amarela com 10 cm.

Art. 23. Para a sinalização de piso, deve ser previsto sobre o extintor um quadrado com 100 cm de lado na cor vermelha, com as bordas pintadas na cor amarela com 10 cm.

Art. 24. Para a sinalização de parede, deve ser previsto sobre o extintor um quadrado com 100 cm de lado na cor vermelha, com as bordas pintadas na cor amarela com 10 cm.

Art. 25. Para a sinalização de piso, deve ser previsto sobre o extintor um quadrado com 100 cm de lado na cor vermelha, com as bordas pintadas na cor amarela com 10 cm.



PLACA DE LOTACÃO MÁXIMA DE PESSOAS-QUADRA DO GINÁSIO-BLOCO 01
ESCALA 1:20

NOTAS EXPLICATIVAS:
01 - CAPACIDADE TOTAL DE PÚBLICO PERMITIDA NOS LOCAIS DEVERÁ ESTAR DECLARADA EM PLACAS A SEREM FIXADAS EM TODOS OS PONTOS DE ACESSO AO LOCAL.
02 - PLACA DEVE SER BRANCA, COM O SEGUNTO DIZER EM LETRA VERMELHA:
"LOTACÃO MÁXIMA DE (Nº DE PESSOAS)".
03 - PLACA DEVERÁ TER DIMENSÃO MÍNIMA DE (0,50m X 0,32m) E AS LETRAS DEVERÃO SER COMPREENSÍVEIS AO TAMANHO DA PLACA.

NOTAS EXPLICATIVAS:
01 - CAPACIDADE TOTAL DE PÚBLICO PERMITIDA NOS LOCAIS DEVERÁ ESTAR DECLARADA EM PLACAS A SEREM FIXADAS EM TODOS OS PONTOS DE ACESSO AO LOCAL.
02 - PLACA DEVE SER BRANCA, COM O SEGUNTO DIZER EM LETRA VERMELHA:
"LOTACÃO MÁXIMA DE (Nº DE PESSOAS)".
03 - PLACA DEVERÁ TER DIMENSÃO MÍNIMA DE (0,50m X 0,32m) E AS LETRAS DEVERÃO SER COMPREENSÍVEIS AO TAMANHO DA PLACA.

NOTAS EXPLICATIVAS:
01 - CAPACIDADE TOTAL DE PÚBLICO PERMITIDA NOS LOCAIS DEVERÁ ESTAR DECLARADA EM PLACAS A SEREM FIXADAS EM TODOS OS PONTOS DE ACESSO AO LOCAL.
02 - PLACA DEVE SER BRANCA, COM O SEGUNTO DIZER EM LETRA VERMELHA:
"LOTACÃO MÁXIMA DE (Nº DE PESSOAS)".
03 - PLACA DEVERÁ TER DIMENSÃO MÍNIMA DE (0,50m X 0,32m) E AS LETRAS DEVERÃO SER COMPREENSÍVEIS AO TAMANHO DA PLACA.

NOTAS EXPLICATIVAS:
01 - CAPACIDADE TOTAL DE PÚBLICO PERMITIDA NOS LOCAIS DEVERÁ ESTAR DECLARADA EM PLACAS A SEREM FIXADAS EM TODOS OS PONTOS DE ACESSO AO LOCAL.
02 - PLACA DEVE SER BRANCA, COM O SEGUNTO DIZER EM LETRA VERMELHA:
"LOTACÃO MÁXIMA DE (Nº DE PESSOAS)".
03 - PLACA DEVERÁ TER DIMENSÃO MÍNIMA DE (0,50m X 0,32m) E AS LETRAS DEVERÃO SER COMPREENSÍVEIS AO TAMANHO DA PLACA.

NOTAS EXPLICATIVAS:
01 - CAPACIDADE TOTAL DE PÚBLICO PERMITIDA NOS LOCAIS DEVERÁ ESTAR DECLARADA EM PLACAS A SEREM FIXADAS EM TODOS OS PONTOS DE ACESSO AO LOCAL.
02 - PLACA DEVE SER BRANCA, COM O SEGUNTO DIZER EM LETRA VERMELHA:
"LOTACÃO MÁXIMA DE (Nº DE PESSOAS)".
03 - PLACA DEVERÁ TER DIMENSÃO MÍNIMA DE (0,50m X 0,32m) E AS LETRAS DEVERÃO SER COMPREENSÍVEIS AO TAMANHO DA PLACA.

NOTAS EXPLICATIVAS:
01 - CAPACIDADE TOTAL DE PÚBLICO PERMITIDA NOS LOCAIS DEVERÁ ESTAR DECLARADA EM PLACAS A SEREM FIXADAS EM TODOS OS PONTOS DE ACESSO AO LOCAL.
02 - PLACA DEVE SER BRANCA, COM O SEGUNTO DIZER EM LETRA VERMELHA:
"LOTACÃO MÁXIMA DE (Nº DE PESSOAS)".
03 - PLACA DEVERÁ TER DIMENSÃO MÍNIMA DE (0,50m X 0,32m) E AS LETRAS DEVERÃO SER COMPREENSÍVEIS AO TAMANHO DA PLACA.

NOTAS EXPLICATIVAS:
01 - CAPACIDADE TOTAL DE PÚBLICO PERMITIDA NOS LOCAIS DEVERÁ ESTAR DECLARADA EM PLACAS A SEREM FIXADAS EM TODOS OS PONTOS DE ACESSO AO LOCAL.
02 - PLACA DEVE SER BRANCA, COM O SEGUNTO DIZER EM LETRA VERMELHA:
"LOTACÃO MÁXIMA DE (Nº DE PESSOAS)".
03 - PLACA DEVERÁ TER DIMENSÃO MÍNIMA DE (0,50m X 0,32m) E AS LETRAS DEVERÃO SER COMPREENSÍVEIS AO TAMANHO DA PLACA.

NOTAS EXPLICATIVAS:
01 - CAPACIDADE TOTAL DE PÚBLICO PERMITIDA NOS LOCAIS DEVERÁ ESTAR DECLARADA EM PLACAS A SEREM FIXADAS EM TODOS OS PONTOS DE ACESSO AO LOCAL.
02 - PLACA DEVE SER BRANCA, COM O SEGUNTO DIZER EM LETRA VERMELHA:
"LOTACÃO MÁXIMA DE (Nº DE PESSOAS)".
03 - PLACA DEVERÁ TER DIMENSÃO MÍNIMA DE (0,50m X 0,32m) E AS LETRAS DEVERÃO SER COMPREENSÍVEIS AO TAMANHO DA PLACA.

NOTAS EXPLICATIVAS:
01 - CAPACIDADE TOTAL DE PÚBLICO PERMITIDA NOS LOCAIS DEVERÁ ESTAR DECLARADA EM PLACAS A SEREM FIXADAS EM TODOS OS PONTOS DE ACESSO AO LOCAL.
02 - PLACA DEVE SER BRANCA, COM O SEGUNTO DIZER EM LETRA VERMELHA:
"LOTACÃO MÁXIMA DE (Nº DE PESSOAS)".
03 - PLACA DEVERÁ TER DIMENSÃO MÍNIMA DE (0,50m X 0,32m) E AS LETRAS DEVERÃO SER COMPREENSÍVEIS AO TAMANHO DA PLACA.

NOTAS EXPLICATIVAS:
01 - CAPACIDADE TOTAL DE PÚBLICO PERMITIDA NOS LOCAIS DEVERÁ ESTAR DECLARADA EM PLACAS A SEREM FIXADAS EM TODOS OS PONTOS DE ACESSO AO LOCAL.
02 - PLACA DEVE SER BRANCA, COM O SEGUNTO DIZER EM LETRA VERMELHA:
"LOTACÃO MÁXIMA DE (Nº DE PESSOAS)".
03 - PLACA DEVERÁ TER DIMENSÃO MÍNIMA DE (0,50m X 0,32m) E AS LETRAS DEVERÃO SER COMPREENSÍVEIS AO TAMANHO DA PLACA.



PLACA DE LOTACÃO MÁXIMA DE PESSOAS-BIBLIOTECA/CRECHE/MUSEU
ESCALA 1:20

NOTAS EXPLICATIVAS:
01 - CAPACIDADE TOTAL DE PÚBLICO PERMITIDA NOS LOCAIS DEVERÁ ESTAR DECLARADA EM PLACAS A SEREM FIXADAS EM TODOS OS PONTOS DE ACESSO AO LOCAL.
02 - PLACA DEVE SER BRANCA, COM O SEGUNTO DIZER EM LETRA VERMELHA:
"LOTACÃO MÁXIMA DE (Nº DE PESSOAS)".
03 - PLACA DEVERÁ TER DIMENSÃO MÍNIMA DE (0,50m X 0,32m) E AS LETRAS DEVERÃO SER COMPREENSÍVEIS AO TAMANHO DA PLACA.

NOTAS EXPLICATIVAS:
01 - CAPACIDADE TOTAL DE PÚBLICO PERMITIDA NOS LOCAIS DEVERÁ ESTAR DECLARADA EM PLACAS A SEREM FIXADAS EM TODOS OS PONTOS DE ACESSO AO LOCAL.
02 - PLACA DEVE SER BRANCA, COM O SEGUNTO DIZER EM LETRA VERMELHA:
"LOTACÃO MÁXIMA DE (Nº DE PESSOAS)".
03 - PLACA DEVERÁ TER DIMENSÃO MÍNIMA DE (0,50m X 0,32m) E AS LETRAS DEVERÃO SER COMPREENSÍVEIS AO TAMANHO DA PLACA.

NOTAS EXPLICATIVAS:
01 - CAPACIDADE TOTAL DE PÚBLICO PERMITIDA NOS LOCAIS DEVERÁ ESTAR DECLARADA EM PLACAS A SEREM FIXADAS EM TODOS OS PONTOS DE ACESSO AO LOCAL.
02 - PLACA DEVE SER BRANCA, COM O SEGUNTO DIZER EM LETRA VERMELHA:
"LOTACÃO MÁXIMA DE (Nº DE PESSOAS)".
03 - PLACA DEVERÁ TER DIMENSÃO MÍNIMA DE (0,50m X 0,32m) E AS LETRAS DEVERÃO SER COMPREENSÍVEIS AO TAMANHO DA PLACA.

NOTAS EXPLICATIVAS:
01 - CAPACIDADE TOTAL DE PÚBLICO PERMITIDA NOS LOCAIS DEVERÁ ESTAR DECLARADA EM PLACAS A SEREM FIXADAS EM TODOS OS PONTOS DE ACESSO AO LOCAL.
02 - PLACA DEVE SER BRANCA, COM O SEGUNTO DIZER EM LETRA VERMELHA:
"LOTACÃO MÁXIMA DE (Nº DE PESSOAS)".
03 - PLACA DEVERÁ TER DIMENSÃO MÍNIMA DE (0,50m X 0,32m) E AS LETRAS DEVERÃO SER COMPREENSÍVEIS AO TAMANHO DA PLACA.

NOTAS EXPLICATIVAS:
01 - CAPACIDADE TOTAL DE PÚBLICO PERMITIDA NOS LOCAIS DEVERÁ ESTAR DECLARADA EM PLACAS A SEREM FIXADAS EM TODOS OS PONTOS DE ACESSO AO LOCAL.
02 - PLACA DEVE SER BRANCA, COM O SEGUNTO DIZER EM LETRA VERMELHA:
"LOTACÃO MÁXIMA DE (Nº DE PESSOAS)".
03 - PLACA DEVERÁ TER DIMENSÃO MÍNIMA DE (0,50m X 0,32m) E AS LETRAS DEVERÃO SER COMPREENSÍVEIS AO TAMANHO DA PLACA.

NOTAS EXPLICATIVAS:
01 - CAPACIDADE TOTAL DE PÚBLICO PERMITIDA NOS LOCAIS DEVERÁ ESTAR DECLARADA EM PLACAS A SEREM FIXADAS EM TODOS OS PONTOS DE ACESSO AO LOCAL.
02 - PLACA DEVE SER BRANCA, COM O SEGUNTO DIZER EM LETRA VERMELHA:
"LOTACÃO MÁXIMA DE (Nº DE PESSOAS)".
03 - PLACA DEVERÁ TER DIMENSÃO MÍNIMA DE (0,50m X 0,32m) E AS LETRAS DEVERÃO SER COMPREENSÍVEIS AO TAMANHO DA PLACA.

NOTAS EXPLICATIVAS:
01 - CAPACIDADE TOTAL DE PÚBLICO PERMITIDA NOS LOCAIS DEVERÁ ESTAR DECLARADA EM PLACAS A SEREM FIXADAS EM TODOS OS PONTOS DE ACESSO AO LOCAL.
02 - PLACA DEVE SER BRANCA, COM O SEGUNTO DIZER EM LETRA VERMELHA:
"LOTACÃO MÁXIMA DE (Nº DE PESSOAS)".
03 - PLACA DEVERÁ TER DIMENSÃO MÍNIMA DE (0,50m X 0,32m) E AS LETRAS DEVERÃO SER COMPREENSÍVEIS AO TAMANHO DA PLACA.

NOTAS EXPLICATIVAS:
01 - CAPACIDADE TOTAL DE PÚBLICO PERMITIDA NOS LOCAIS DEVERÁ ESTAR DECLARADA EM PLACAS A SEREM FIXADAS EM TODOS OS PONTOS DE ACESSO AO LOCAL.
02 - PLACA DEVE SER BRANCA, COM O SEGUNTO DIZER EM LETRA VERMELHA:
"LOTACÃO MÁXIMA DE (Nº DE PESSOAS)".
03 - PLACA DEVERÁ TER DIMENSÃO MÍNIMA DE (0,50m X 0,32m) E AS LETRAS DEVERÃO SER COMPREENSÍVEIS AO TAMANHO DA PLACA.

NOTAS EXPLICATIVAS:
01 - CAPACIDADE TOTAL DE PÚBLICO PERMITIDA NOS LOCAIS DEVERÁ ESTAR DECLARADA EM PLACAS A SEREM FIXADAS EM TODOS OS PONTOS DE ACESSO AO LOCAL.
02 - PLACA DEVE SER BRANCA, COM O SEGUNTO DIZER EM LETRA VERMELHA:
"LOTACÃO MÁXIMA DE (Nº DE PESSOAS)".
03 - PLACA DEVERÁ TER DIMENSÃO MÍNIMA DE (0,50m X 0,32m) E AS LETRAS DEVERÃO SER COMPREENSÍVEIS AO TAMANHO DA PLACA.

NOTAS EXPLICATIVAS:
01 - CAPACIDADE TOTAL DE PÚBLICO PERMITIDA NOS LOCAIS DEVERÁ ESTAR DECLARADA EM PLACAS A SEREM FIXADAS EM TODOS OS PONTOS DE ACESSO AO LOCAL.
02 - PLACA DEVE SER BRANCA, COM O SEGUNTO DIZER EM LETRA VERMELHA:
"LOTACÃO MÁXIMA DE (Nº DE PESSOAS)".
03 - PLACA DEVERÁ TER DIMENSÃO MÍNIMA DE (0,50m X 0,32m) E AS LETRAS DEVERÃO SER COMPREENSÍVEIS AO TAMANHO DA PLACA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORÁ

PROJETO	PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
DESENHADO POR	EDILSON BLANCHI
PROJETO	PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
DESENHADO POR	EDILSON BLANCHI
PROJETO	PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
DESENHADO POR	EDILSON BLANCHI

INC. 05/05

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO